



正 本

报告编号：2024-0721

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

样品类别：生活饮用水

检测类别：委托检测

委托单位：乌鲁木齐浩雅寓园清洁服务有限公司

委托单位地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）长春路58号

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

委托单位	乌鲁木齐浩雅寓园清洁服务有限公司		
检测类别	委托检测	送样日期	2024.11.04
样品数量	1个	检测日期	2024.11.04~2024.11.11
样品量	6.50L	采样/送样人员	马 浩 博
检测项目	pH、色度等(详见第3页)		
结果评价	 (盖章) 签发日期: 2024年11月1日		

制表: 付倩

审核: 王

批准(授权签字人):

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检测报告

采样地点：奇台县雲创花园酒店

样品名称	二次供水	样品状态	无色透明液体	
样品类别	生活饮用水	样品编号	TS202407_021	
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)			
检测结果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	pH (无量纲)	7.30	不小于6.5且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2022)中的3.1玻璃电极法
2	色度 (度)	<5	≤15	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2022)中的1.1铂-钴标准比色法
3	浊度 (NTU)	0.72	≤1,水通与净水技术条件限制时≤3	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2022)中的2.1散射法-福尔马林标准
4	臭和味 (无量纲)	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2022)中的3.1嗅气和品尝法
5	肉眼可见物 (无量纲)	无	无	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2022)中的4.1量瓶观察法
6	总大肠菌群 (CFU/100mL)	0	不得检出	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》(GB/T 5750.12-2022)中的2.2膜过滤法
7	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》(GB/T 5750.12-2022)中的1.1平皿计数法
8	氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L)	0.25	与水接触30min后出厂水中余氯≥0.3,出厂水中限值为4,管网末梢水中余氯≥0.05	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2022)中的1.1N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法
备注				
(以下空白)				

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式三份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 4、本站对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本站接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。

单位地址：新疆乌鲁木齐新华南路1731号

邮政编码：83604S

电 话：

传 真：



倍

XJHPLK/CIIK42-05



报告编号：第WTF241109-155 号

检测报告^国

农商行

样品名称

凉 供 水

离
见

委托单位

新疆驰翔环保科技有限公司

联 科

2024年11月16日

报告日期

高

含 普 联 科

新疆合普联科检测技术有限公司

历

合 普 联 科



、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
受检单位(地点)	奇台县天山农商行		
采样地点	——	送样日期	2024.11.09
采样者	—	委托人	花桂云
联系方式	18399790188	测试日期	人2024.11.09-2024.11.11
样品数量	500m/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶散装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
检测仪器/仪器编号	pH计HP-FA-27;电热恒温培养箱/HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注	—		

、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241109-155	pH值	无量纲	7.04	6.5-8.5
	色度 K	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	≤1
	臭和味		无任何臭和味	无异臭、异味
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.05	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2、分析方法见附表				



附表:

检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	最低检测 质量浓度
1	pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
2	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	1NTU
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	—
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
6	游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L
7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	
8	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	


食

编制者:

审核者:

*****报告结束*****

国





新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称：彰农商银所

清洗日期年3日

清洗人员：	黄得华.花资么.
到达现场：	小:0
安装设备：	35,
排水：	1:40.
高压冲洗：	1
人工清洗：	45
闷泡消毒：	:
清理现场：	:30
使用药剂：	二氧化氯消毒粉
水池情况：	<u>3</u> M³ 水箱(池
使用药剂：	<u>0.09</u> KG
甲方验收签字：	确
备注：	



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB/T5750-2006 GB5749-2006《生活饮用水标准》:

兹委托:新疆驰翔环保科技有限公司员工王砖s车(身份

证号码: 的_____初_____) .106004 //

月3·日对奇_县_天山浓商行_____小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 农 商 .

受检单位(或委托人)签字: 两 夜

时间: 4.11.3.



XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241217-137 号

检测 报 告

样品名称 二次供水

委托单位 新疆国信煤电能源有限公司

报告日期 2024年12月25日

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准, 不得部分复制本报告; 复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖 CMA 章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力; 不加盖CMA 章的检测报告中的数据、结果, 仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问, 收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出, 逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品的代表性负责。

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B 区3-302

电话:

邮编:

传真:

投诉电

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



第WTF241217-137号

第 1 页 共 2 页

一、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆国信煤电能源有限公司		
受检单位	奇台紫荆花园小区二次供水水箱		
采样地点	——	送样日期	2024.12.17
采样者	——	委托人	兰超
联系方式		测试日期	2024.12.17-2024.12.24
样品数量	500mL/瓶×1瓶 500mL/袋×1袋	样品状态	液态无色透明 塑料瓶无菌袋装
检测项目	色度浑浊度臭和味肉眼可见物高锰酸盐指数氨氮菌落总数 总大肠菌群		
主要仪器/仪器编号	电热恒温培养箱/HP-FB-10;酸式滴定管/HP-FC-8; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注			

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241217-137	色度	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	≤1
	臭和味	—	无任何臭和味	无异臭、异味
	肉眼可见物	—	无	无
	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	0.84	≤3
	氨(以N计)	mg/L	0.04	≤0.5
	菌落总数	CFU/m	80	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出

注：1、标准限值为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。

2、分析方法见附表



检测报告

第WTF241217-137号

第 2 页 共 2 页

附表:

检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	最低检测质量浓度
1	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	1NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	——
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
5	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L
6	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 (11.1纳氏试剂分光光度法)GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L
7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	—
8	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	——

(检测专用章)

签发日期:2024.12.17

签发人

编制者 魏涛。

审核者

报告结束



n1X/Ox42-05



饭清编号：第WTF241109-154 号

检测 报 告

样品名称

次供水

委托单位

新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期

2024年11月16日

新疆合普联科检测技术有限公司)





第WTF241109-153号

第 1 页 共 2 页

一、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
受检单位(地点)	君龙雅居		
采样地点	—	送样日期	2024.11.09
采样者	—	委托人	花桂云
联系方式		测试日期	2024.11.09-2024.11.11
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶封装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
主：要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注			

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241109-153	pH值	无量纲	7.02	6.5-8.5
	色度	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	
	臭和味	—	无任何臭和味	无异臭异味
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.44	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2、分析方法见附表				



新疆驰翔环保科技有限公司

i

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022《生活饮用水标准》:

兹委托:新疆驰翔环保科技有限公司员 连 , (身份
证号码: 3040) 于 1 火 年
月 4 日对日对是龙雅层 小区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见
物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、
铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: : 黑龙雅住居

受检单位(或委托人)签字: 明燕

、1、



检测报告

报告编号: QJKBG-S2024096

样品(项目)名称: 生活饮用水
样品(项目)受理编号: S2024096
检测类别: 指令性工作
委托单位: 昌吉州疾病预防控制中心
受检测单位: 奇台县第三水厂

奇台县疾病预防控制中心

2024年10月10日

声 明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本机构愿意承担相应法律责任。

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；涂改或未盖奇台县疾病预防控制中心检测报告专用章无效。

3. 受检单位和委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向本机构提出。

4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

5. 本报告未经奇台县疾病预防控制中心同意，不得以任何方式作广告宣传。

6. 本报告提供的结果仅对本次被检的场所、样品有效。未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。

7. 理化不稳定项目及微生物项目不予复检。

单位：奇台县疾病预防控制中心

地址：幸福南路80号

电话：

传 真

邮 编：

奇台县疾病预防控制中心

检测结果报告

QJK/CX45-03-1.

第1页共3页

样品名称	生活饮用水、二次供水	样品编号	S2024096
生产厂家	/	委托单位	昌吉州疾病预防控制中心
委托人	陈艳红	联系方式	
受采样单位	奇台县第三水厂	采样地点	奇台县疾控中心
样品来源	现场采样	采/送样单位	奇台县疾病预防控制中心
采/送样人	谢丽 张慧萍	采样时间	2024年8月-22日
收样日期	2024年8月22日	检测日期	2024年8月22日
样品型号/规格	棕色聚乙烯瓶、聚乙烯瓶、棕色玻璃瓶、玻璃瓶、无盖袋	样品状态及包装	液态；棕色聚乙烯瓶装、聚乙烯瓶装、棕色玻璃瓶装、玻璃瓶装；无盖袋装；包装完好
样品数量	棕色聚乙烯瓶0.5LX6瓶；聚乙烯瓶0.5L×2瓶；聚乙烯瓶0.25L×1瓶；棕色玻璃瓶0.5L×2瓶；棕色玻璃瓶0.25L×1瓶；玻璃瓶0.5L×1瓶；无盖袋×1袋		
执行标准	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		

一、检测结果

序号	检测项目	检测依据	检测结果	限值
	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	GB/T5750.4-2023	<1	1
2	色度(铂钴色度单位)/度	GB/T 5750.4-2023	• <5	15
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异味、异味	无异味、异味
4	肉眼可见物.	GB/T5750.4-2023	无	无
5	pH	GB/T5750.4-2023	8.1	6.5-8.5
6	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2023	59	450
7	溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	238	1000
8	硫酸盐/(mg/L)	GB/T5750.5-2023	147	250

序号	检测项目	检测依据	检测结果	限值
9	氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	20	250
10	反化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.1	• 1.0
11	氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.002	0.05
12	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3	10
13	氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	0.5
14	铝/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.008	0.2
15	铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.3	0.3
16	锰/(mg/L)	GB/T5750.6-2023	<0.1	0.1
17	铜/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.2	1.0
18	锌/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	1.0
19	砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	0.01
20	汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0001	0.001
21	镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0005	0.005
22	铬(六价)/(mg/L)	GB/T5750.6-2023	<0.004	0.05
23	铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0025	0.01
24	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.66	3
25	三卤甲烷	GB/T 5750.8-2023	0.58	各化合物实测浓度与其各自限值比值之和不超过1
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	$<1.6 \times 10^{-3}$	0.1
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	8.0×10^{-3}	0.06
28	三溴甲烷/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1
29	三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	0.027	0.06
30	游离氯(mg/L)	GB/T5750.11-2023	0.05	出厂 ≥ 0.3 ;末梢 ≥ 0.05
31	菌落总数/(CFU/mL)	GB/T5750.12-2023	5	100
32	总大肠菌群/(MPN/100 mL)	GB/T5750.12-2023	未检出	不应检出
33	大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL)	GB/T5750.12-2023	—	不应检出
34	二氯乙酸/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	5.1×10^{-3}	0.05
35	三氯乙酸/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	$<4.4 \times 10^{-3}$	0.1
36	氯酸盐/(mg/L)	GB/T5750.10-2023	3.0×10^{-2}	0.7

二、检测使用的仪器设备

序号	仪器设备名称	型号规格	分辨率	仪器设备编号
1	立式压力蒸汽灭菌器	LS-75LD	:/	QJK-YQ-W-A-01
2	恒温培养箱	BPX-272	37±0.5℃	QJK-YQ-W-A-03
3	托盘天平	JPT-01(11003)	/	QJK-YQ-W-A-08
4	生物显微镜	BX31	1	QJK-YQ-W-C-14
5	N型显微镜	N型	1	QJK-YQ-W-C-18
6	数显恒温水浴锅	HH-S6	≤0.5℃	QJK-YQ-W-C-19
7	紫外可见分光光度计	UV-7504c	/	QJK-YQ-L-A-01
8	岛津气相色谱仪	GC-2014	FID 0.03ng/s; ECD 0.01 pg/mL	QJK-YQ-L-A-02
9	原子荧光光度计	AFS-922	Hg<0.002 μg/L 其余元素<0.02 μg/L	QJK-YQ-L-A-04
10	原子吸收分光光度计	Agilent280DUO	3SD/k	QJK-YQ-L-A-05
11	离子色谱仪	IC-2800	≤1.0 μg/L	QJK-YQ-L-A-06
12	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9123A	/	QJK-YQ-L-A-10
13	离子计	PXSJ-226	pH0.01	QJK-YQ-L-A-11
14	十万分之一电子天平	ESJ205-S	0.01mg	QJK-YQ-L-A-12
15	离子色谱仪	CIC-D120+	/	QJK-YQ-L-A-16

(以下空白)

检测单位检专用章

2024年10月09日

编制人:

审核人:

签发人:

注:本报告一式两份,第一份由质量管理部门存档,第二份交委托单位。



183100120004

XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241109-143 号

检 测 报 告

样品名称 一次供水

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期 2024年11月16日

新疆合普联科检测技术有限公司



新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



第WTF241109 - 143号				第 1 页 共 2 页	
一、基本信息					
样品名称	二次供水	检测类别		委托	检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司				
受检单位(地点)	奇台县古城明珠				
采样地点	——	送样日期	2024	1. 09	
采样者	——	委托人	花	性云	
联系方式		测试日期	人2024. 11. 09	-2024. 11. 11	
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶散装		
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群				
主要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7				
备注	——				
二、检测结果					
样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值	
WTF241109-143	pH值	无量纲	7.09	6.5-85	
	色度 R	度	<5	≤15	
	浊度	NTU	<1	≤1	
	嗅和味		无任何臭和味	无异兵、异味	
	肉眼可见物	—	无	无	
	游离氯	mg/L	0.15	0.05-2	
	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100	
	总大肠群	MPN/100ml	未检出	下得检出	
注：1、标准限值为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值 2、分析方法见附表					



自 WTPM1011

号

第 孕 面 战D高

付 夫。

检测浓据一览表

检测项目	分析方法	氮低鞍 黄照被障
1 pH值	生活饮用水标准检验方法第4部分：感它性状甜物理谢标 (8.1玻璃电极法)GBT5750.4-2023	
2 度	生活改用水杯准检验方法第4部分：感它性状和物理怡杯 GBT 5750.4-2023	5度
3 汗 油 度 —	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理悉杯 (5.2目视比浊法—福尔马研标准)GBT 57504203	INTU
4 旦和味	七活饮用水林准检验方法第4部分：感自性轼 理增标 (6.1嗅气和尝味法)GBT 5750.4-2023	
五 附服可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分：感言柱状相物理指标 GBT 5750.4-2023	
六 泄离低	生活饮用水标准检验方法第4部分：消毒刺指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二杯 (DPD)分光光度法) GBT 5750.41-2023	0.01mg L
7 菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分：做生物指标 GR个5750.12-2023	
8 总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分：做生物指标 CT5750.12-2023	

下 部

检测专用

编制者：

魏 长 、

审核者：

概

… 报 告 单 末 …

引



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托:新疆驰翔环保科技有限公司员 砖 本, (身份证号码: _____) 于6 年 N 月b日 对 奇 县 古 城 明 珠 _____小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 古城明珠

受检单位(或委托人)签字: 刘英

间 _____、



附表:

检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	最低检测 质量浓度
1	pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
2	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023	5度
3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	INTU
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023	
6	游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/
7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T5750.12-2023	—
8	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T5750.12-2023	

编制人:

魏清普

审核人:

*****报告结束*****

(检测)

签发人: 魏清普

签发人: 承





新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工练琴, (身份
证号码: 的 9 2 0 4) 于 6 年 N L
月6上且对 春 县 古 城 明 珠 小 区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见
物、PH 值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、
铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 古城明珠

受检单位(或委托人)签字: 刘英



A:A18 C424



报告编号：第WTF241109-154 号

检测 报 告

样员名称 二次供水

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期 2024年11月16日



新疆合普联科检测技术有限公司



新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



SWTF241109-154号


第 1 页 共 2 页

一、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
受托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
受托单位(地点)	古城人家		
采样地点		送样日期	2024.09
采样者	—	受托人	花桂云
联系方式		测试日期	2024.11.09-2024.11.11
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶封装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
主要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注	—		

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241109-154	pH值	无量纲	7.11	6.5-8
	色度	度	<5	≤15
	浊度	NTU	<1	—
	臭和味	—	无任何臭和味	、无异味、异味
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.53	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	X3	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
:1、标准限值为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2、分析方法见附表				



二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022《生活饮用水标准》：

兹委托：新疆驰翔环保科技有限公司员工素 车。(身份

证号码: 我到 97301040) 于 1004 年 / 1 .

月 4 日 对 _____ 小区二次供水水

质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目：色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 古城成人家

受检单位(或委托人)签字: 周海燕

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-375 邮编: 830000
电话: 0991-8650999 邮箱: yingke@yingkelaw.com



附表:

检测依据一览表


序号	检测项目	二、分析方法	最低检测 质量浓度
1	pH值	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
2	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	INTU
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
6	游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L
7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	
8	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	

(检测专用章)

编制者: 张振

审核者:

... ** **报告结束**



三



XJJ 01 T. K/CI X42-08



性告编号：第WTF241109-152 号

检测报告

样品名称 二次供水 天 意 酒

委托单位 新疆美翔环保科技有限公司

报告日期 2024年11月16日

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)





新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工 封 , (身 份

证号码: _____) 于 2024 年 / 11 月

11 日 对 对对 毅 县 天 意 崛 信 小区二次供水水

质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 天 意 酒 馆

受检单位(或委托人)签字: 核 和 小 刚 .

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



[WTF241109-152号

第 2 页 共 2 页

表:

检测依据一览表

检测项目	分析方法	最低检测 质量浓度
pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
色度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023	5度
浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	INTU
臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L
菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	

(检测专用章)

编制者:
张

审核者:

---*报告结束---



质 检 部 科

合 普 联 科



WTF241109-152号

第 1 页 共 2 页

、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	受托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
检单位(地点)	奇台县天意酒店		
采样地点	二	送样日期	2024.11.11
采样者	—	委托人	花楼公
联系方式		测试日期	5024.11.09-2024.11.11
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态 无色 透明 塑料瓶封装
检期项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HF-FB-10; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注	—		

、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241109-152	pH值	无量纲	7.07	6.5
	色度	度	<5	你奶
	浑浊度	NTU	<1	啤
	臭和味	二	无 任 何 臭 和 味	无外臭 早咪
	肉眼可见物		无	
	游离氯	mg/L	0.31	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	16	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出

生：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表

公

联科



XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241109-145号

合普联科

检测报告

国

合普联科

样品名称 次供水 和润家法

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期 合普联科 2024年11月16日

国

合普联科

肉

新疆合普联科检测技术有限公司



交

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



WTF241109-145号

第 1 页 共 2 页

基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
检单位(地点)	奇台县和润家园入		
采样地点		送样日期	2024.11.09
采样者	——	委托人	花桂云
联系方式		测试日期	人2024.11.09-2024.11.11
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶封装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
摇仪器编号	pH计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注	—		

检测结果

样品编号	检测项目	/单位	检测结果	标准限值
WTF241109-145	pH值	无量纲	7.03	6.5-8.5
	色度	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	安
	嗅和味		无任何臭和味	无异臭异味
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.31	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2、分析方法见附表				

不



检测报告

第WTF241109-145号

第 2 页 共 2 页

附表:

检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	最低检测质量浓度
1	pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
2	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	1NTU
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	—
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	
6	游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L
7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	
8	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	

续

编制者: 穆浩

审核者: 本
...报告结束...

(检测专用章)



合 普 联 科

合 普 联 科

合普联科



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司 员工域车走、(身份

证号码: 利_____) 于04年//
月6.6日对音理和润家园_____
小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550mL/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 音理和润家园。

受检单位(或委托人)签字: 哪 .

时间: 21、



新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称 产品县和润家园

清洗日期 年 月 日

清洗人员:	李东黄清华. 落贵云
到达现场:	0
安装设备:	10:10
排水:	10:15
高压冲洗:	11:05
人工清洗:	15
闷泡消毒:	13:00
清理现场:	13:50
使用药剂:	二氧化氯消毒粉
水池情况:	15 M ³ 水箱(池)
使用药剂:	. 45 KG
甲方验收签字:	张俊
备注:	



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工冻支, (身份

证号码: AT02021973010400037, _____) 于6 火年 厂

角6.日日对 奇 祖 银 都 酒 店 天 沿 虎 小区二次供水水

质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见

物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、

铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点:

受检单位(或委托人)签字: 董黎明

时间: . 1、 、

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路410号致和源国际21楼A21-S76 邮编: 830000

电话:

邮箱: *



XJHLK/CIX42-05



报告编号: 第WTF241109-144 号

检测报告

样品名称

二次供水

委托单位

新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期

2024年11月16日

新疆合普联科检测技术有限公司(盖章)





检测报告

WTF241109-144 号

第 1 页 共 2 页

、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
检单位(地点)	奇台县银都酒店(7天酒店)		
采样地点		送样日期	2024. 09
采样者		委托人	花桂云
联系方式	-----	测试日期	2024. 11. 09-2024. 1J. F
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶封装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HF-FB-10; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注	—		

、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF241109-144	pH值	无量纲	7.10	6.5-8.5
	色度	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	≤1
	臭和味	—	无任何臭和味	无异臭v异
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.56	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	米检出	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	米检出	不孙检出
1. 标准限值为GB 5749. 2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2. 分析方法见附表				



检测报告

WTF241109-144号

第 2 页 共 2 页

表:

检测依据一览表

检测项目	分析方法	最低检测 质量浓度
pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023	
色度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	1NTU
臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
游离氯	生活饮用水标准检验方法第1部分:消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.1-2023	0.01mg/L
菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023	

页
告

编制者: 春魏普 联科 审核者: 本 纪

***** 报告结束 *****

莆



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工砖志, ° (身份

证 号 码 : 623232404) 于 b小年以

目 6 . 日 对 卖 县 忠 8 店 小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶 *3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 迷 8 酒 座

: 董 黎 明

时间20044 . 11、



XJHPLK/CHX42-05



址告编号：第WTF241109-159号

检测报告

样品名称 二次供水

委托单位 新疆骏翔环保科技有限公司

报告日期 2024年11月16日



新疆合普联科检测技术有限公司





第WTF241109-159号

第 1 页 共 2 页

一、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆驰翔环保科技有限公司		
受检单位(地点)	奇台县速8酒店		
采样地点		送样日期	2024.09
采样者	——	委托人	花桂云
联系方式		测试日期	2024.11.09-2024.11.11
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶封装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群		
主要仪器/仪器编号	pH计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HP-FB-10; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注			

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	料检心标准限值 X
WTF241109-159	pH值	无量纲	7.09	815
	色度x	度	<5	
	浑浊度	NTU	<1	≤1
	臭和味	—	无任何臭和味	无异臭、异味
	肉眼可见物	—	无	无
	游离氯	mg/L	0.37	0.05-2
	菌落总数	CFU/ml	米检出	≤100
	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。 2、分析方法见附表				



表:

检测依据一览表

检测项目	分析方法	最低检测 质量浓度
pH 值	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 8.1玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023	
色度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
浑浊度	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	INTU
臭和味	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—
游离氯	生活饮用水标准检验方法第VI部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.41-2023	0.01mg/L
菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T5750.12-2023	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	

(检测专用章)



编制者: 淹, 居 坚 蟀 审核者:

... 报告结束 ...

靠

合 普 联 科

合 普 联 科



XJHPLK/CHX42-05



报告编号： 第 WTF240822-140 号

检测报告

样品名称 二次供水

委托单位 新疆鸿儒鼎旺物业服务有限公司

报告日期 2024年08月31日

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准,不得部分复制本报告;复制检测报告未重新加红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力;不加盖CMA章检测报告中的数据、结果,仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问,收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公提出,逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品的代负责。

地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮编:

传真:

投诉电话:

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



第WTF240822-140 号

第 1 页 共 3 页

一、基本信息

样品名称	二次供水	检测类别	委托检测
委托单位	新疆鸿儒鼎旺物业服务有限公司		
受检单位(地点)	奇台县人民医院		
采样地点	——	送样日期	2024. 08. 22
采样者	——	委托人	郑国军
联系方式		测试日期	2024. 08. 22-2024. 08. 30
样品数量	500ml/瓶×2瓶	样品状态	液态无色透明 塑料瓶装
检测项目	pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物总硬度铅游离氯溶解性总固体 氯化物 氟化物 硫酸盐 阴离子合成洗涤剂 菌落总数 总大肠菌群		
主要仪器/仪器编号	原子吸收分光光度计/HP-FA-3; pH计/HP-FA-27; 酸式滴定管/HP-FC-8; 万分之一电子天平/HP-FA-14; 电热恒温培养箱/HP-FB-10; 离子色谱仪/HP-FA-5; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7		
备注			

二、检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
WTF240822-140	pH值	无量纲	7.19	6.5-8.5
	色度	度	<5	≤15
	浑浊度	NTU	<1	≤1
	臭和味	—	无任何臭和味	无异臭、异味
	肉眼可见物	—	无	无
	总硬度	mg/L	151	≤450
	铅	mg/L	$<2.5 \times 10^{-3}$	≤0.01
	游离氯	mg/L	0.10	0.05-2
	溶解性总固体	mg/L	262	≤1000
	氯化物	mg/L	13.8	≤250
	氟化物	mg/L	0.15	≤1.0
	硫酸盐	mg/L	64.6	≤250

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



第WTF240822-140号

第2页共3页

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|--|----------|----------|--------|------|
| WTF240822-140 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100m | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |

附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|--------|--|------------------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（8.1玻璃电极法）GB/T 5750.4-2023 | — |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（5.2目视比浊法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（6.1嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L |
| 7 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（14.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 2.5×10^3 mg/L |
| 8 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标（4.23, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法）GB/T 5750.11-2023 | 0.005mg/L |
| 9 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（11.1称量法）GB/T 5750.4-2023 | — |
| 10 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标（5.2离子色谱法）GB/T 5750.5-2023 | 0.15mg/L |
| 11 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标（6.2离子色谱法）GB/T 5750.5-2023 | 0.1mg/L |



| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|----------|--|-----------|
| 12 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(4.2离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.75mg/L |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(13.1亚甲基蓝分光光度法)GB/T 5750.4-2023 | 0.050mg/L |
| 14 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | —— |
| 15 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | —— |

(检测专用章)

编制者：

审核者：

签发日期：

签发者：

3

*****报告结束*****





XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241105-116 号

检测报告

合普联科

丽锦观店

分

各

普

389962978

合普联科

二次供水

样品名称

新疆冠虹能源有限公司

委托单位

2024年11月13日

报告日期

全普联科

历

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)



合普联科

历

注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准,不得部分复制本报告;复制检测报告未重红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加 盖CMA 章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力;不加盖CM/检测报告中的数据、结果,仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问,收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公提出,逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品的代表负责。

地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮 编

传真:

投诉电话:



一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|---------------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆冠虹 能源有限公司 | | |
| 受检单位 | 新疆冠虹 能源有限公司 | | |
| 采样地点 | | 采样日期 | 2024. 11. 05 |
| 采样者 | — | 委托人 | 葛雅玲 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024. 11. 05-2024. 11. 11 |
| 样品数量 | 500mL/瓶,×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味 肉眼可见物 总硬度 铅 游离氯
溶解性总固体氯化物氟化物硫酸盐阴离子合成洗涤剂菌落总数
总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;原子吸收分光光度计/HP-FA-3;酸式滴定管/HP-FC-8;
万分之一电子天平/HP-FA-14;电热鼓风干燥箱/HP-FB-6;离子色谱仪/HP-FA-5;
紫外可见分光光度计/HP-FA-7;电热恒温培养箱/HP-FB-10 | | |
| 备注 | — | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---------------|--------|----------|-----------------------|---------|
| WTF241103-116 | p H 值 | 无量纲 | 7.20 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 总硬度 | mg/L | 115 | ≤450 |
| | 铅 | mg/L | ≤2.5×10 ⁻³ | ≤0.01 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.37 | 0.05-2 |
| | 溶解性总固体 | mg / L 厂 | 292 | ≤1000 |
| | 氯化物 | mg/L | 11.2 | ≤250 |
| | 氟化物 | mg/L | 0.28 | ≤1.0 |
| | 硫酸盐 | mg/L | 56.3 | ≤250 |

| 检测报告 | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|------|
| 第WTF241105-116号 | | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
| WTF241105-116 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值；
2、分析方法见附表。 | | | | |

厉

附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|--------|--|-------------------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法/第4部分：感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | —
— |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法)GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L |
| 7 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标
(14.1无火焰原子吸收分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 2.5×10^{-3} mg/L |
| 8 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 9 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(11.1称量法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 10 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(5.2离子色谱法)GB/T5750.5-2023 | 0.15mg/L |
| 11 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(6.2离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.1mg/L |
| 12 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(4.2.离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.75mg/L |



检测报告

第WTF241105-116号

第3页共3页

| | | | |
|----|----------|--|-----------|
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(13.1亚甲基蓝分光光度法)GB/T 5750.4-2023 | 0.050mg/L |
| 14 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |
| 15 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | 我 |

编制者：

审核者：

尼

*****报告结束*****

(检测专用章)

签发日期

签发者：

我

合 普 联 科

合 普 联 科

肉

合 普 联 科

合普联科

合

合 普 联 科

合 普 联 科

历





XJIPLK/CHX42-05



报告编号: 第WTF241109-156 号

国

检测报 告^历

样品名称 二次供水

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期 联 科 2024年11月16日

国

合 普 联 科 新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)



合 普 联 科

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



WTF241109-156号

第 1 页 共 2 页

、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|-----------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 浦京丽苑一、二期 | | |
| 采样地点 | — | 送样日期 | 2024.11.09 |
| 采样者 | — | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | — | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---|-------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-156 | pH值 | 无量纲 | 7.03 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无异味、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.53 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |



检测报告

WTF241109-156号

第2页共2页

表：

检测依据一览表

| 0 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测
质量浓度 |
|---|-------|--|--------------|
| | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | INTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.4-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T5750.12-2023 | — |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

(检测专用章)

签发区：

签发人：

编制者：魏 倩

审核者：

... 报告结束 ...

金 阶 联 补



新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称京丽苑, 渊

x年11月日

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 清洗人员: | 李京黄清华花贵之 |
| 到达现场: | 15:10 |
| 安装设备: | 15: |
| 排水: | 52 |
| 高压冲洗: | 45 |
| 人工清洗: | 16:20- |
| 闷泡消毒: | 18:25- |
| 清理现场: | 18:50- |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | _____ 60. _____ M ³ 水箱(池) |
| 使用药剂: | _____ 0.3 _____ KG |
| 甲方验收签字: | 邵俊林 |
| 备注: | |



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司 员工来车, (身份

证号码: 所 ④) 60411

于 P 日对 城京丽苑 潮 小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 点: 城京丽苑

受检单位(或委托人)签字: 邵俊林



XJHPLK/CHN42-05



报告编号: 第WTF241109-156 号

检 测 报 告

高 的 范

样品名称 _____ 二次供水 _____

委托单位 _____ 新疆驰翔环保科技有限公司 _____

报告日期 _____ 2024年11月16日 _____

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)

新疆合曾联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



第 A 与 的 号
页

第 1 页 共 2

一、基本估息

| | | | |
|---------|--|------|-----------------------|
| 样M名称 | :次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 天儿前 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 又怜年（地点） | 浦京丽苑一、“期 | | |
| 采样地点 | — | 送样门期 | 2024.11.09 |
| 采忧者 | — | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数局 | s00ml.顺×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 |
| 校湖题目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 安仪器仪器纳号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | — | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---|-------|-----------|----------|---------|
| 鄂TF241940-156 | p H 值 | 无量纲 | 7.03 | 6.5-8.5 |
| | 色 度 k | 度 | <5 | ≤15 |
| | 游浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 黑和味 | — | 无任何臭和味ki | 无异臭、异味 |
| | 肉眼丁见物 | | 无 | 无 |
| | 游离景 | mg/L | 0.53 | 0.05-2 |
| | 照落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| 大肠菌器 | | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| , 1、游潮雕狸68SP9.2022《 饮川水卫生标准》叫的控制限值。
2.断寨志现班表 | | | | |



新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称“诚京丽苑期

清洗日期年月日

| | |
|---------|-------------|
| 清洗人员: | 李东黄清华, 花资 |
| 到达现场: | 12:40 |
| 安装设备: | 1 : 4 |
| 排水: | 12:50 |
| 高压冲洗: | 13:00 |
| 人工清洗: | 55 |
| 闷泡消毒: | 4:00 |
| 清理现场: | 13:05 |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | 48 M³ 水箱 (池 |
| 使用药剂: | 0.18 KG |
| 甲方验收签字: | 邓俊林 |
| 备注: | |



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托:新疆驰翔环保科技有限公司员工 邵俊村 (身

证号码:的 3 对 京的苑) 于 6 年

月 出 日对 京的苑 , 期 1 小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 诚宗的苑一期

受检单位(或委托人)签字: : 邵俊村

时间:



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托:新疆驰翔环保科技有限公司 员江江 (身份
证号码: 的 _____、 _____) 于九4年么
月中日对越息 的 苑 一 期 _____小区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见
物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、
铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 诚 亲 丽 苑 一 期

受检单位(或委托人)签字: : 邵 俊 村

时间:



军 XJHPLK/CHX42-05



F

报告编号：第WTF241109-149 号

检测 报 告

碧

合 普 联 科

样品名称 次 供 水

委托单位 新疆美翔环保科技有限公司 何能强

报告日期 2024年11月16日

合 普 联 科 新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准, 不得部分复制本报告; 复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力; 不加盖CMA章的检测报告中的数据、结果, 仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问, 收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出, 逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品的代表性负责。

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮编:

传真:

投诉电话:



新疆驰翔环保科技有限公司
清洗消毒工序控制记录表

单位名称台县浙新的景钱

洗日期年日

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 清洗人员： | 李黄清华, 总贯 |
| 到达现场： | 3:5 |
| 安装设备： | 3:10 |
| 排水： | 1 :15 |
| 高压冲洗： | 3:45 |
| 人工清洗： | 4:20 |
| 闷泡消毒： | 14:55 |
| 清理现场： | 15=20 |
| 使用药剂： | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况： | _____ . 5 _____ M ³ 水箱(池 |
| 使用药剂： | _____ 1 _____ KG |
| 甲方验收签字 | 杨小娜 |
| 备注： | |



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

(身份

证号码: 后 2) 2020 11

月 5 日对 浙路百意(钱塘)小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 丽景钱塘

受检单位(或委托入)签字: 杨小嫫

时间: 2024.1



第WTF241109-149号
第 1 页 共 2 页

一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|-----------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 浙能丽都钱塘 | | |
| 采样地点 | | 送样日期 | 2024.11.09 |
| 采样者 | —— | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物 游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | — | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|--|-------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-149 | pH值 | 无量纲 | 7.00 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无异味、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.50 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |



检测报告

第WTF241109-149号

第 2 页 共 2 页

附表:

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|-------|--|----------|
| 1 | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标
GB/T5750.12-2023 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

下

(检测专用章)

签字日期:

签字人:

编制者:

审核者:

*****报告结束*****

2

合 普 联 科

合普联科



XJHPLK.CHX42-05



报告编号：第WTF241109-150 号

检测 报 告

西

合 普 联 科

样品名称 二次供水

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司 金城 “ 3 N

报告日期 2024年11月16 日

合普联科

分

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)



淡



注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准,不得部分复制本报告;复制检测报告未重新加红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力;不加盖CMA章检测报告中的数据、结果,仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问,收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出,逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品,只对送检样品检测数据负责,不对样品的代表负责。

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

<邮编:

传真:

投诉电话:



新疆驰翔环保科技有限公司
清洗消毒工序控制记录表

单位名称 是金城新城清三洗日期 对 叫 年

| | |
|---------|----------------------|
| 清洗人员: | 李黄清华. 获贵 |
| 到达现场: |) |
| 安装设备: | 5 |
| 排水: | 10:20 |
| 高压冲洗: | 10何 |
| 人工清洗: | 110 |
| 闷泡消毒: | 12 |
| 清理现场: | 13:15 |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | _____15_____M³ 水箱(池) |
| 使用药剂: | _____0041_____KG |
| 甲方验收签字: | 丁茹 |
| 备注: | |



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工 李杰 (身份

证号码: 月_____)2. 李杰

月 日 对寸 金 或 城 同 _____ 小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 金 城 新 城 洪

受检单位(或委托人)签字: 王蕊

我

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)
检测报告



第WTF241109-150号
一、基本信息

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-----------|---|------|-----------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 金城新城三期 | | |
| 采样地点 | 二 | 送样日期 | 2024.11.09 |
| 采样者 | —— | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HF-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|--|-------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-150 | pH值 | 无量纲 | 7.04 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | 15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 嗅和味 | — 二 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.69 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |



附表:

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测
质量浓度 |
|----|-------|--|--------------|
| 1 | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

(检测专用章)

编制者: 张 领

审核者:

*****报告结束*****



学 母

合 普 联 科

历

合 曹 联 科

#

合普联科

废



XJIPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241109-148 号

检测报告

国

合路联科

样品名称 二次供水

委托单位 新疆驰翔环保科技有限公司 金城名门松

报告日期 2024年11月16日
联
历

合普联科 新疆合普联科检测技术研究院有限公司



合普联科



注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准, 不得部分复制本报告; 复制检测报告未重新加红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力; 不加盖CMA章检测报告中的数据、结果, 仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问, 收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出, 逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品的代表负责。

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮编:

传真:

投诉电话:



新疆驰翔环保科技有限公司


清洗消毒工序控制记录表

单位名称青经金成名门

清洗日期

11月 日

| | |
|---------|-------------|
| 清洗人员： | 李黄清华, 花贵云 |
| 到达现场： | J日 |
| 安装设备： | 1.5 |
| 排水： | 15 |
| 高压冲洗： | 1 |
| 人工清洗： | 3 |
| 闷泡消毒： | 1:55 |
| 清理现场： | 1 :15. |
| 使用药剂： | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况： | 50 m³ 水箱(池) |
| 使用药剂： | 0.5 KG |
| 甲方验收签字： | 李 |
| 备注： | |



二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

茲委托：新疆驰翔环保科技有限公司员工 李 军 （身份

证号码: 子_____) 乘_____

月 下 日 对 金 城 名 门 小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目：色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点：城各门

受检单位(或委托人)签字: 李利

时间：

• •



一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|-----------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰用环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 金域名门 | | |
| 采样地点 | —— | 送样日期 | 2024.0.09 |
| 采样者 | —— | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 本 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 |
| 检测项目 | H值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | H计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | — | | |

二、检测结果

E

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---------------|-------|-----------|--------|----------|
| WTF241109-148 | pH值 | 无量纲 | 7.09 | 6.5-8.5六 |
| | 色度 | 度 | <5 | |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.15 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |

注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表



检测报告

第WTF241109-148号

第 2 页 共 2 页

附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测
质量浓度 |
|----|-------|--|--------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度— | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T5750.12-2023 | — |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

传

(检测专用章)

编制者：

张长

审核者：

签发：



*****报告结束*****

合 曹 联 科

合 普 联 科

到



当代名施

新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

_____(身份
证号码: 2____优____9____) 于64年1/
月 4 日对当代名筑____小区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见
物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、
铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 当代名筑

受检单位(或委托人)签字: 张德元

时 间 2 化 、



新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称当代名能, (阿可力的共 洗日期年月日

| | |
|---------|-----------------------|
| 清洗人员: | 李黄请华, 花贵元 |
| 到达现场: | 10:10 |
| 安装设备: | 10:15 |
| 排水: | 1020 |
| 高压冲洗: | 10:40 |
| 人工清洗: | 11:50 |
| 闷泡消毒: | 1245 |
| 清理现场: | 1310 |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | 化 M ³ 水箱(池 |
| 使用药剂: | .3.k |
| 甲方验收签字: | 张德元 |
| 备注: | |



XJHPLK/CHX42-05



报告编号: 第WTF241109-157号

检测报告

兴
次供水

样品名称 _____

委托单位 _____ 新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期 _____ 2024年11月16日

新疆合普联科检测技术有限公司





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准,不得部分复制本报告;复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力;不加盖CMA章的检测报告中的数据、结果,仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问,收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出,逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品的代表性负责。

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮编:

2

传真: (

投诉电话:



一、基本信息

| | | | |
|----------|---|------|----------------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 当代名筑 | | |
| 采样地点 | | 送样日期 | 2024. [1. 09 |
| 采样者 | —— | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | 水 | 测试日期 | <2024. 11. 09-2024. 11. 11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态 无色 透明
塑料瓶 散装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 委仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27; 电热恒温培养箱/HP-FB-10; 紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | —— | | |

二、检测结果

X

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---|-------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-157 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 深渔度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.31 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 公未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| :1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |



附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测(质量浓度) |
|----|-------|--|------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | —— |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 | —— |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 | —— |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 | |

编制者：

审核者：

*****报告结束*****



答 联

合 普 联 科

与 普 联 科



号 XIHFLK/CIX49-05



报告编号: 第WTF241109-146 号

检测报告

介 共 作

遍 宾 馆

样品名称

二次供水

豪 绵 减 应

委托单位

新疆德翔环保科技有限公司

报告日期

2024年11月16日

代

新疆合普联科检测技术有限公司





第WTF241109-146号

检测报告

第1页共2页

第附

一、基本信息

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------------|----|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 | 序号 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | | |
| 受检单位(地点) | 奇台县瑞锦酒店(迎宾馆) | | | |
| 采样地点 | | 送样日期 | 2024.11.09 | 1 |
| 采样者 | | 委托人 | 花桂云 | 2 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 | 3 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态_x | 液态无色透明
塑料瓶封装 | 4 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物 游梅氯菌落总数总大肠菌群 | | | 5 |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | | 6 |
| 备注 | | | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 8 |
|--|-------|-----------|--------|---------|---|
| WTF241109-146 | pH值 | 无量纲 | 7.02 | 6.5-8.1 | |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | |
| | 嗅和味 | — | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 符合 无 | |
| | 游离氯 | mg/L | 1.72 | 0.05-2 | |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 | |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | | |
| | | | | | |



附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测(质量浓度) |
|----|-------|--|------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(52目规比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | INTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GBT 550.41-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 闲落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T5750.12-2023 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活大用水标准柱验方法第12部分：微生物指标
GBT5750.12-2023 | |

贫

(检测专用章)

报告日期: 2024-11-06

签发者: 3

编制者: 魏 倩

审核者:

... 报告结束 ...

合普联科



新疆驰翔环保科技有限公司
清洗消毒工序控制记录表

单位名称：瑞锦酒店

清洗日期日

| | |
|---------|------------|
| 清洗人员： | 黄清华.李与,苦资云 |
| 到达现场： | 18: |
| 安装设备： | 84 |
| 排水： | 8: |
| 高压冲洗： | 9 |
| 人工清洗： | 9.5 |
| 闷泡消毒： | 1 |
| 清理现场： | 11: 0 |
| 使用药剂： | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况： | 3 m³水箱(池 |
| 使用药剂： | acp. KG |
| 甲方验收签字： | 叶学贵. |
| 备注： | |



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB/T 5750-2006 GB5749-2006《生活饮用水标准》:

_____, (身份
证号码: _____。) ____) 于年

月寸3. 日对奇 是瑞 锦 酒 度 这 实 馆)、小区二次供水水质进行取样送检。

样品数量: 550ml/ 瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点迎 宾 馆 .

受检单位(或委托人) 签字: 师梦装



XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241126-107 号

检 测 报 告

样品名称 二次供水 华 丰

委托单位 奇台县华东容锦酒店管理有限公司

报告日期 2024年12月04日



合 普 联 科

新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)





注 意 事 项

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本研究院(公司)批准,不得部分复制本报告:复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 加盖CMA章的检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力;不加盖CMA章的检测报告中的数据、结果,仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。
6. 委托方对检测报告有疑问,收到报告十五日内以书面形式向我研究院(公司)提出,逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 微生物样品、现场监测样品、无法保存样品等不予复测。
8. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品的代表性负责。

地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路100号创博智谷产业园B区3-302

电话:

邮编:

传真:

投诉电话:(



一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|-------------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 奇台县华泰锦酒店管理有限公司 | | |
| 受检单位 | 奇台县华泰锦酒店管理有限公司 | | |
| 采样地点 | —— | 采样日期 | 2024.11.26 |
| 采样者 | —— | 委托人 | 王明芳 |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.26-2024.11.2819 |
| 样品数量 | 500mL/瓶×3瓶 | 样品状态 | 液态无色透明塑料瓶装 |
| 检测项目 | pH值 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 总硬度 铅 游离氯
溶解性总固体 氯化物 氯化物 硫酸盐 阴离子合成洗涤剂 菌落总数
总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;原子吸收分光光度计/HP-FA-3;酸式滴定管/HP-FC-8;
万分之一电子天平/HP-FA-14;电热鼓风干燥箱/HP-FB-6;离子色谱仪/HP-FA-5;
紫外可见分光光度计/HP-FA-7;电热恒温培养箱/HP-FB-10 | | |
| 备注 | —— | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|----------------|--------|-------------------|----------------------|---------|
| WTF241;126-107 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | —— | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 总硬度 | mg/L | 189 | ≤450 |
| | 铅 | mg/L | 2.5×10^{-4} | ≤0.01 |
| | 游离氯 | mg/L _X | 0.09 | 0.05-2 |
| | 溶解性总固体 | mg/L | 450 | ≤1000 |
| | 氯化物 | mg/L _Y | 12.9 | ≤250 |
| | 氯化物 | mg/L | 0.15 | ≤1.0 |
| | 硫酸盐 | mg/L | 108 | ≤250 |



检测报告

第WTF241126-107号

第2页共3页

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---|----------|-----------|--------|------|
| WTF241126-107 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 56 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值；
2、分析方法见附表。 | | | | |

附表：

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|--------|--|---------------------------|
| 1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | 干 |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | |
| 6 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法)GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L |
| 7 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标
(14.1无火焰原子吸收分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 2.5×10^{-3} mg/L |
| 8 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 9 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标
(11.1称量法)GB/T 5750.4-2023 | — |
| 10 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(5.2离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.15mg/L |
| 11 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(6.2离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.1mg/L |
| 12 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标
(4.2离子色谱法)GB/T 5750.5-2023 | 0.75mg/L |



检测报告

第WTF241126-107号

第3页共3页

| | | | |
|----|----------|---|-----------|
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法、第4部分：感官性状和物理指标
(13.1亚甲基蓝分光光度法)GB/T 5750.4-2023 | 0.050mg/L |
| 14 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |
| 15 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

编制者：

审核者：

李

*****报告结束*****

(检测)

签发白珊

签发者：

关

合 普 联 科

合 曹 联 科

合 普 联 科

合 普 联 科

历

合

名



XJHPLK/CHX42-05



报告编号：第WTF241109-151 号

合 普 联 科

检测 报 告

历

介 路 联 补

样品名称

二次供水

鸿 瑞 理 呈

委托单位

新疆美瑞环保科技有限公司

报告日期

2024年11月16日

联

科

合 普 联 科

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）

国



一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|-------|----------------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受托单位(地点) | 奇台县鸿瑞大酒店 | | |
| 采样地点 | — | 送样日期 | 2024. 11. 09 |
| 采样者 | — | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | | 测试日期 | <2024. 11. 09-2024. 11. 11 |
| 样品数量 | 500ml瓶×2瓶 | 样品状态i | 液态无色透明
塑料瓶封装 |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物 游离氯菌落总数总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---|------------------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-151 | pH值 | 无量纲 | 7.03 | 6.5-8.5 |
| | 色度Y ₁ | 度 | <5 | ≤10 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无臭、无味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.21 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/m | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |
| | | | | |



检测报告

第WTF241109-151号

第 2 页 共 2 页

附表:

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|-------|---|----------|
| 1 | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (8.1玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023 | |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (5.2目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023 | 1NTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 (6.1嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023 | — |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | — |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第1部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法) GB/T 5750.1-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 | |

(检测专用章)

编制者: 魏 勇、:

审核者: 有 苗 ✓

... 报告结束 ...



台 语 峡 科

合 晋 联 科

令

合 普 联 科



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB/T 5750-2006 GB5749-2006《生活饮用水标准》:

_____, (身份
证号码: _____) 58

月3、1日对奇县鸿瑞大溶度_____小区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见
物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、
铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 鸿瑞大酒座

受检单位(或委托人)签字张金松



新疆驰翔环保科技有限公司

清洗消毒工序控制记录表

单位名称成服务务大酒

清洗日期：MsV年/1.月3日

| | |
|---------|--------------------|
| 清洗人员： | 转资之黄清华 |
| 到达现场： | 10:30 |
| 安装设备： | 55 |
| 排水： | 10 |
| 高压冲洗： | 年 |
| 人工清洗： | 12:35 |
| 闷泡消毒： | 3=45 |
| 清理现场： | 2 |
| 使用药剂： | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况： | _____高_____m³水箱(池) |
| 使用药剂： | ___0.12___KG |
| 甲方验收签字： | 张维 |
| 备注： | |



XJHPLK/CHX42-05



国

报告编号：第 WTF241109-142 号

检测报告

普

废

样品名称

一次供水

委托单位

新疆骏翔环保科技有限公司 御景家园

报告日期

2024年11月16日

半

联

蓝

新疆合普联科检测技术有限公司)

合普联科



新疆驰翔环保科技有限公司

二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托: 新疆驰翔环保科技有限公司员工 杜杜霞 (身份

证号码: 的 3 5 9 3 0 2 4 3 2004 11

月 平 日 抑 景 家 圈 院 小区二次供水水

质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目: 色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 征 御 景 家 院

受检单位(或委托人)签字: 杜杜霞。

11、4



检测报告

第WTF241109-142号

第 1 页 共 2 页

| | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|---------|
| 一、基本信息 | | | | |
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 | |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | | |
| 受检单位(地点) | 御景家院 | | | |
| 采样地点 | — | 送样日期 | 2024□.09 | |
| 采样者 | | 委托人 | 花桂云 | |
| 联系方式 | | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.1 | |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态无色透明
塑料瓶散装 | |
| 检测项目 | pH值色度浑浊度臭和味肉眼可见物游离氯菌落总数总大肠菌群 | | | |
| 主要仪器/仪器编号 | pH计/HP-FA-27;电热恒温培养箱/HP-FB-10;紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | | |
| 备注 | 二 | | | |
| 二、检测结果 | | | | |
| 样品编号 | 检测项目 | /单位 | 检测结果 | 标准限值 |
| WTF241109-142 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.37 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表 | | | | |




新疆驰翔环保科技有限公司
清洗消毒工序控制记录表

单位名 御条家院.

清洗日期 年1月日

| | |
|---------|---|
| 清洗人员: | 李东惹清华, 花资 |
| 到达现场: | 18:扣 |
| 安装设备: | 18255. |
| 排水: | 9:0 |
| 高压冲洗: | 19:25. |
| 人工清洗: | 如:35. |
| 闷泡消毒: | 2:X5. |
| 清理现场: | :55、 |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | 一个 $36m^3 \times 2 = 72m^3$ M ³ 水箱(池 |
| 使用药剂: | 0.216. _____KG |
| 甲方验收签字: | 杜霞 |
| 备注: | |

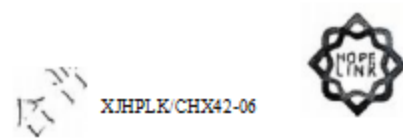

报告编号：第WTF241109-147 号

合 普 联 利

检 测 报 告

不

样品名称

二次供水

委托单位

新疆驰翔环保科技有限公司

报告日期

联 科 2024年11月16日
分

合普联科

新疆合普联科检测技术有限公司(有限公司)

合 普 联 科



一、基本信息

| | | | |
|-----------|---|------|-----------------------|
| 样品名称 | 二次供水 | 检测类别 | 委托检测 |
| 委托单位 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | | |
| 受检单位(地点) | 华逸酒店 | | |
| 采样地点 | | 送样日期 | 2024.11.09 |
| 采样者 | | 委托人 | 花桂云 |
| 联系方式 | ----- | 测试日期 | 2024.11.09-2024.11.11 |
| 样品数量 | 500ml/瓶×2瓶 | 样品状态 | 液态 无色 透明
塑料瓶散装 |
| 检测项目 | H值色度浑浊度自和味肉眼可见物游离氯每菌落总数总大肠菌群 | | |
| 主要仪器/仪器编号 | nH计/HP-FA-27; 申热恒温培养箱/HF-FB-10, 紫外可见分光光度计/HP-FA-7 | | |
| 备注 | | | |

二、检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|---------------|-------|-----------|--------|---------|
| WTF241109-147 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6.5-8.5 |
| | 色度 | 度 | <5 | ≤15 |
| | 浑浊度 | NTU | <1 | 1 |
| | 臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无臭、异味 |
| | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| | 游离氯 | mg/L | 0.24 | 0.05-2 |
| | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | ≤100 |
| | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |

注：1、标准限值为GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的控制限值。
2、分析方法见附表



附表:

检测依据一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 最低检测质量浓度 |
|----|-------|--|----------|
| 1 | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(8.1玻璃电极法)GB/T 5750.4-2023 | × |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | 5度 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | INTU |
| 4 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
(6.1嗅气和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | —— |
| 5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023 | —— |
| 6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标
(4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L |
| 7 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标
GB/T 5750.12-2023 | |

编制者:

审核者:

*****报告结束*****


联 科

勾

合普联科

合





二次供水水箱(池)检测委托书

根据GB5749-2022/GB5750.6-2023《生活饮用水标准》:

兹委托：新疆驰翔环保科技有限公司员工_____（身份
证号码：_____ 6 0 - 0 年
月、日对华逸福虎，_____小区二次供水水
质进行取样送检。

样品数量: 550ml/瓶*3

样品检验项目：色度、氟化物、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、游离余氯、氯化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、铅、总硬度、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群。

采样地点: 华逸酒庄

受检单位(或委托人)签字“茶环不军”

时 间 : oe. 11. 5.

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-876 邮编: 830000
电话: 0991-8352222 邮箱: yinko@yinko.com



新疆驰翔环保科技有限公司
清洗消毒工序控制记录表

单位名称: 逸 酒 店

年 心 日 、

| | |
|---------|----------------------|
| 清洗人员: | 黄清华, 花贵 |
| 到达现场: | 18就 |
| 安装设备: | 8:30. |
| 排水: | 85 |
| 高压冲洗: | 19:10 |
| 人工清洗: | 9:35、 |
| 闷泡消毒: | :55 |
| 清理现场: | 21 |
| 使用药剂: | 二氧化氯消毒粉 |
| 水池情况: | ____ N ____ M³ 水箱(池) |
| 使用药剂: | ____ .45 ____ KG |
| 甲方验收签字: | 秦双军 |
| 备注: | |